

Merke


FORKLARING:
 Armeringsduk skal legges ut på sønnen etter at
 vertikaldren er installert og det er lagt ut gruslag
 over disse.

BESTEMMELSE:

Armeringsduk:
 Kortids strekkstyrke, $F_b = 1000$, kN/m²
 ved maks. 10% deformasjon
 Langtids strekkstyrke, $F = 400$ kN/m²

HENVISNING:


Tegnor. 13789-G-XX-213-10-451--B2
 Armeringsduk for byggeprosjekt.

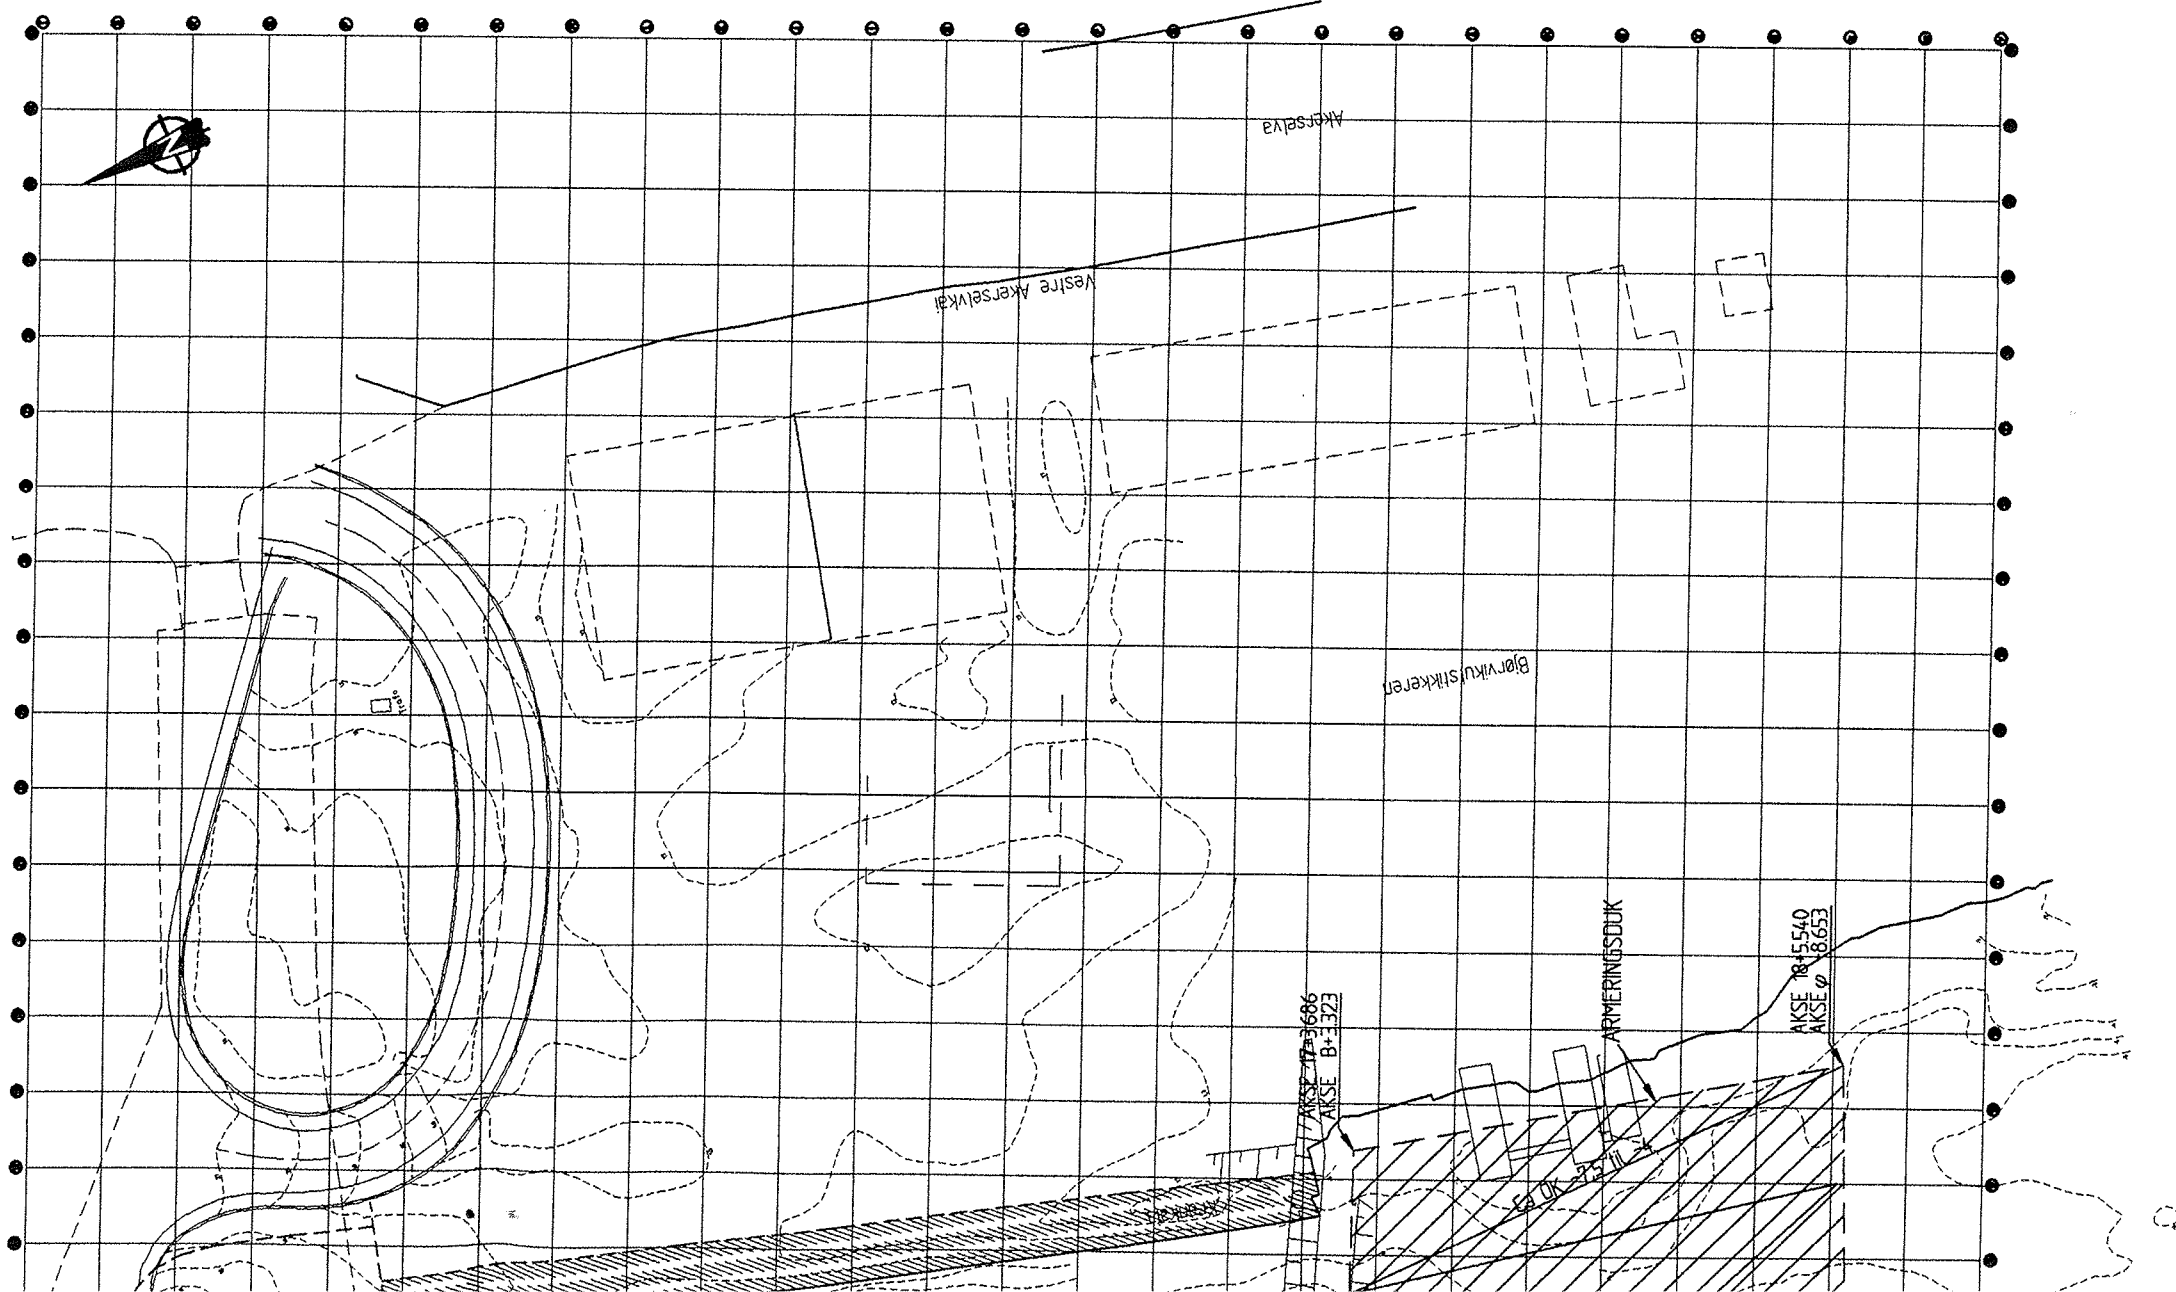

13789 12188 G XX 213 10 052 B2 0 C 003100
Prosjektgruppe:

SINETTA AS	BL 447 22 08 02 39
NRH	BL 447 24 11 10 00
BRØDRE & STRAND / ASIP	BL 447 24 02 06 40
THEATRE PROJEKTS CONSULTANTS	BL 447 24 02 06 40

Lokaliseringstegning:

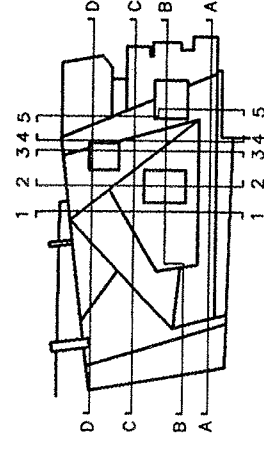

STATSBYGG	PROSJEKTNR. 95047
-----------	-------------------

Tittel:
 NYTT OPERAHUS
 ARMERINGSDUK FOR SKIPS-
 BARRIEREN.

PLAN

13789 12188 G XX 213 10 052 B2 0 C 003100

Fig. E4

