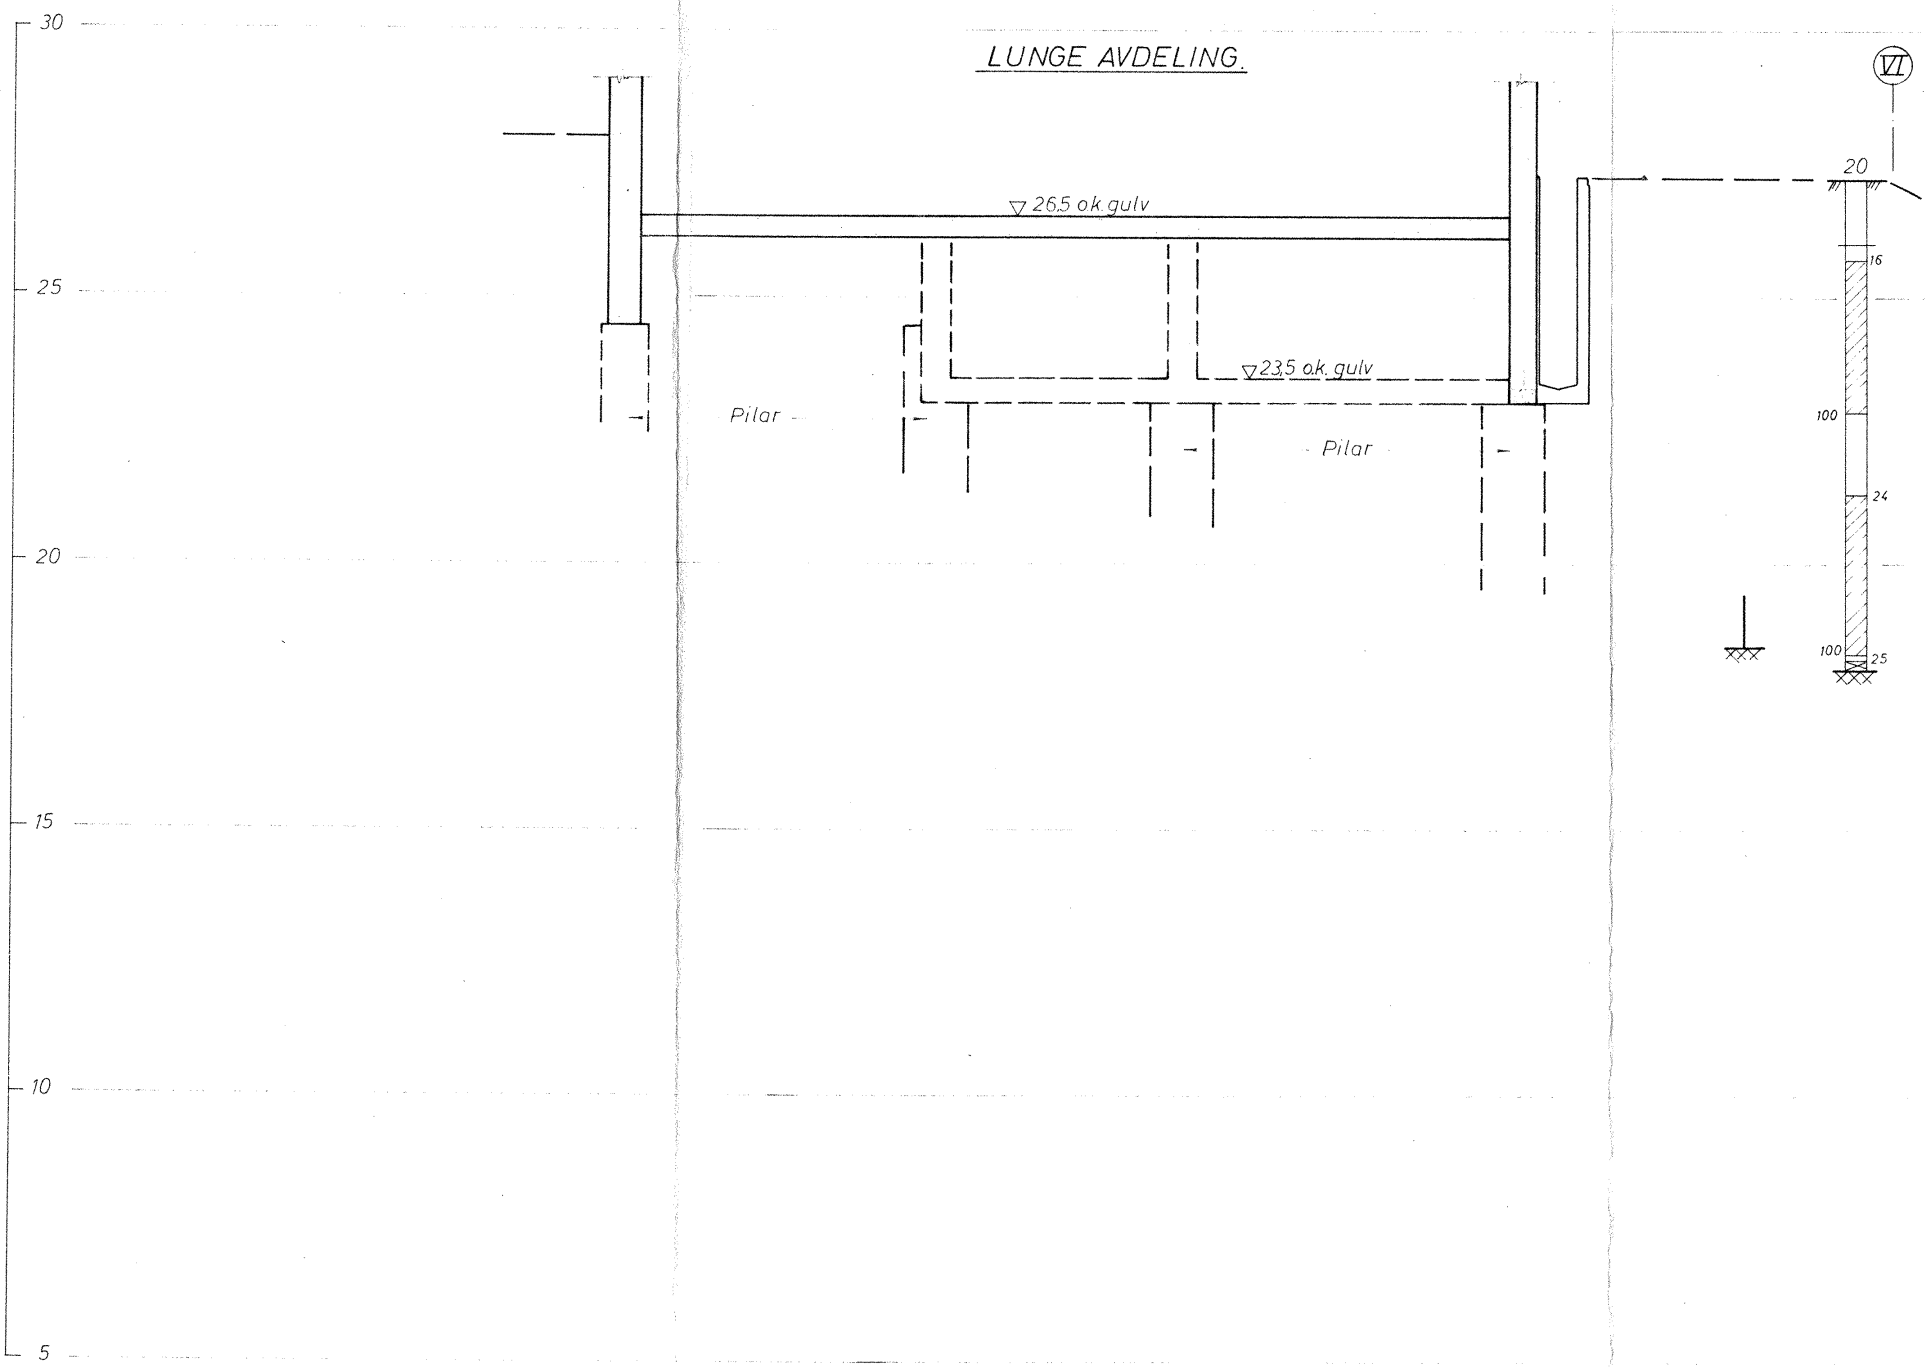
30
25
20
15
10
5
LUNGE AVDELING.
26,5 o.k. gulv
23,5 o.k. gulv
Pilar
Pilar
VI
20
16
100
24
100
25

Profil akse II+6,5m

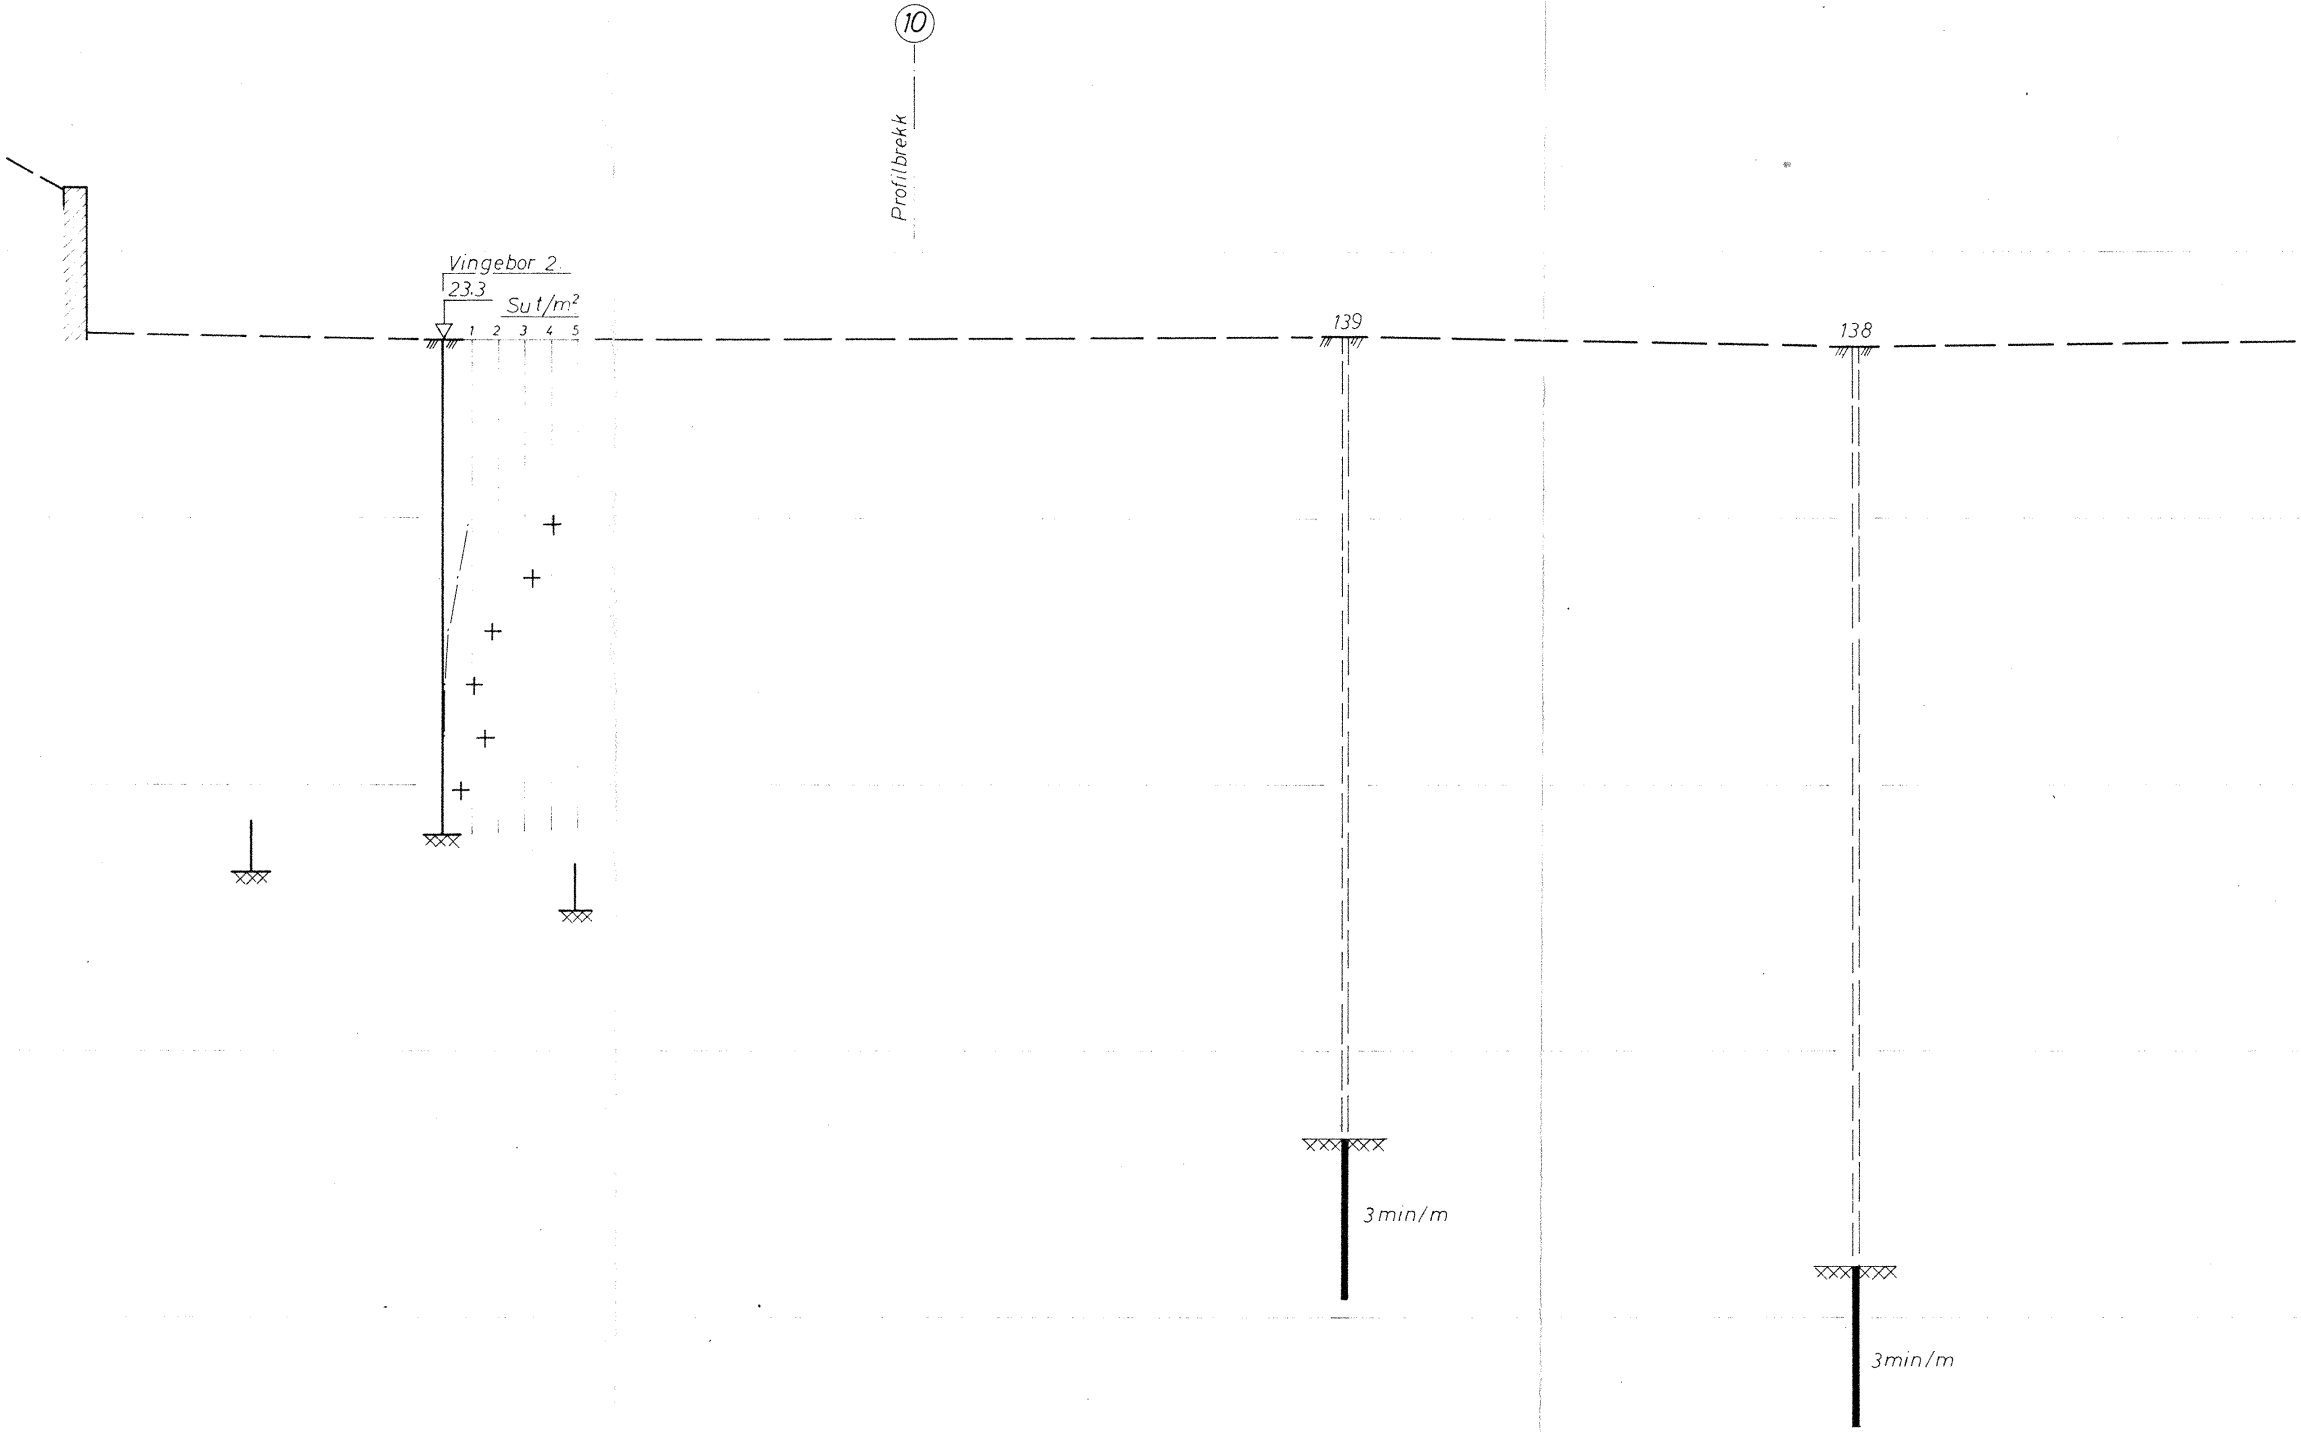
⑩
Profilbrekk
Vingebor 2.
23.3
Su t/m²
1 2 3 4 5
139
138
3min/m
3min/m

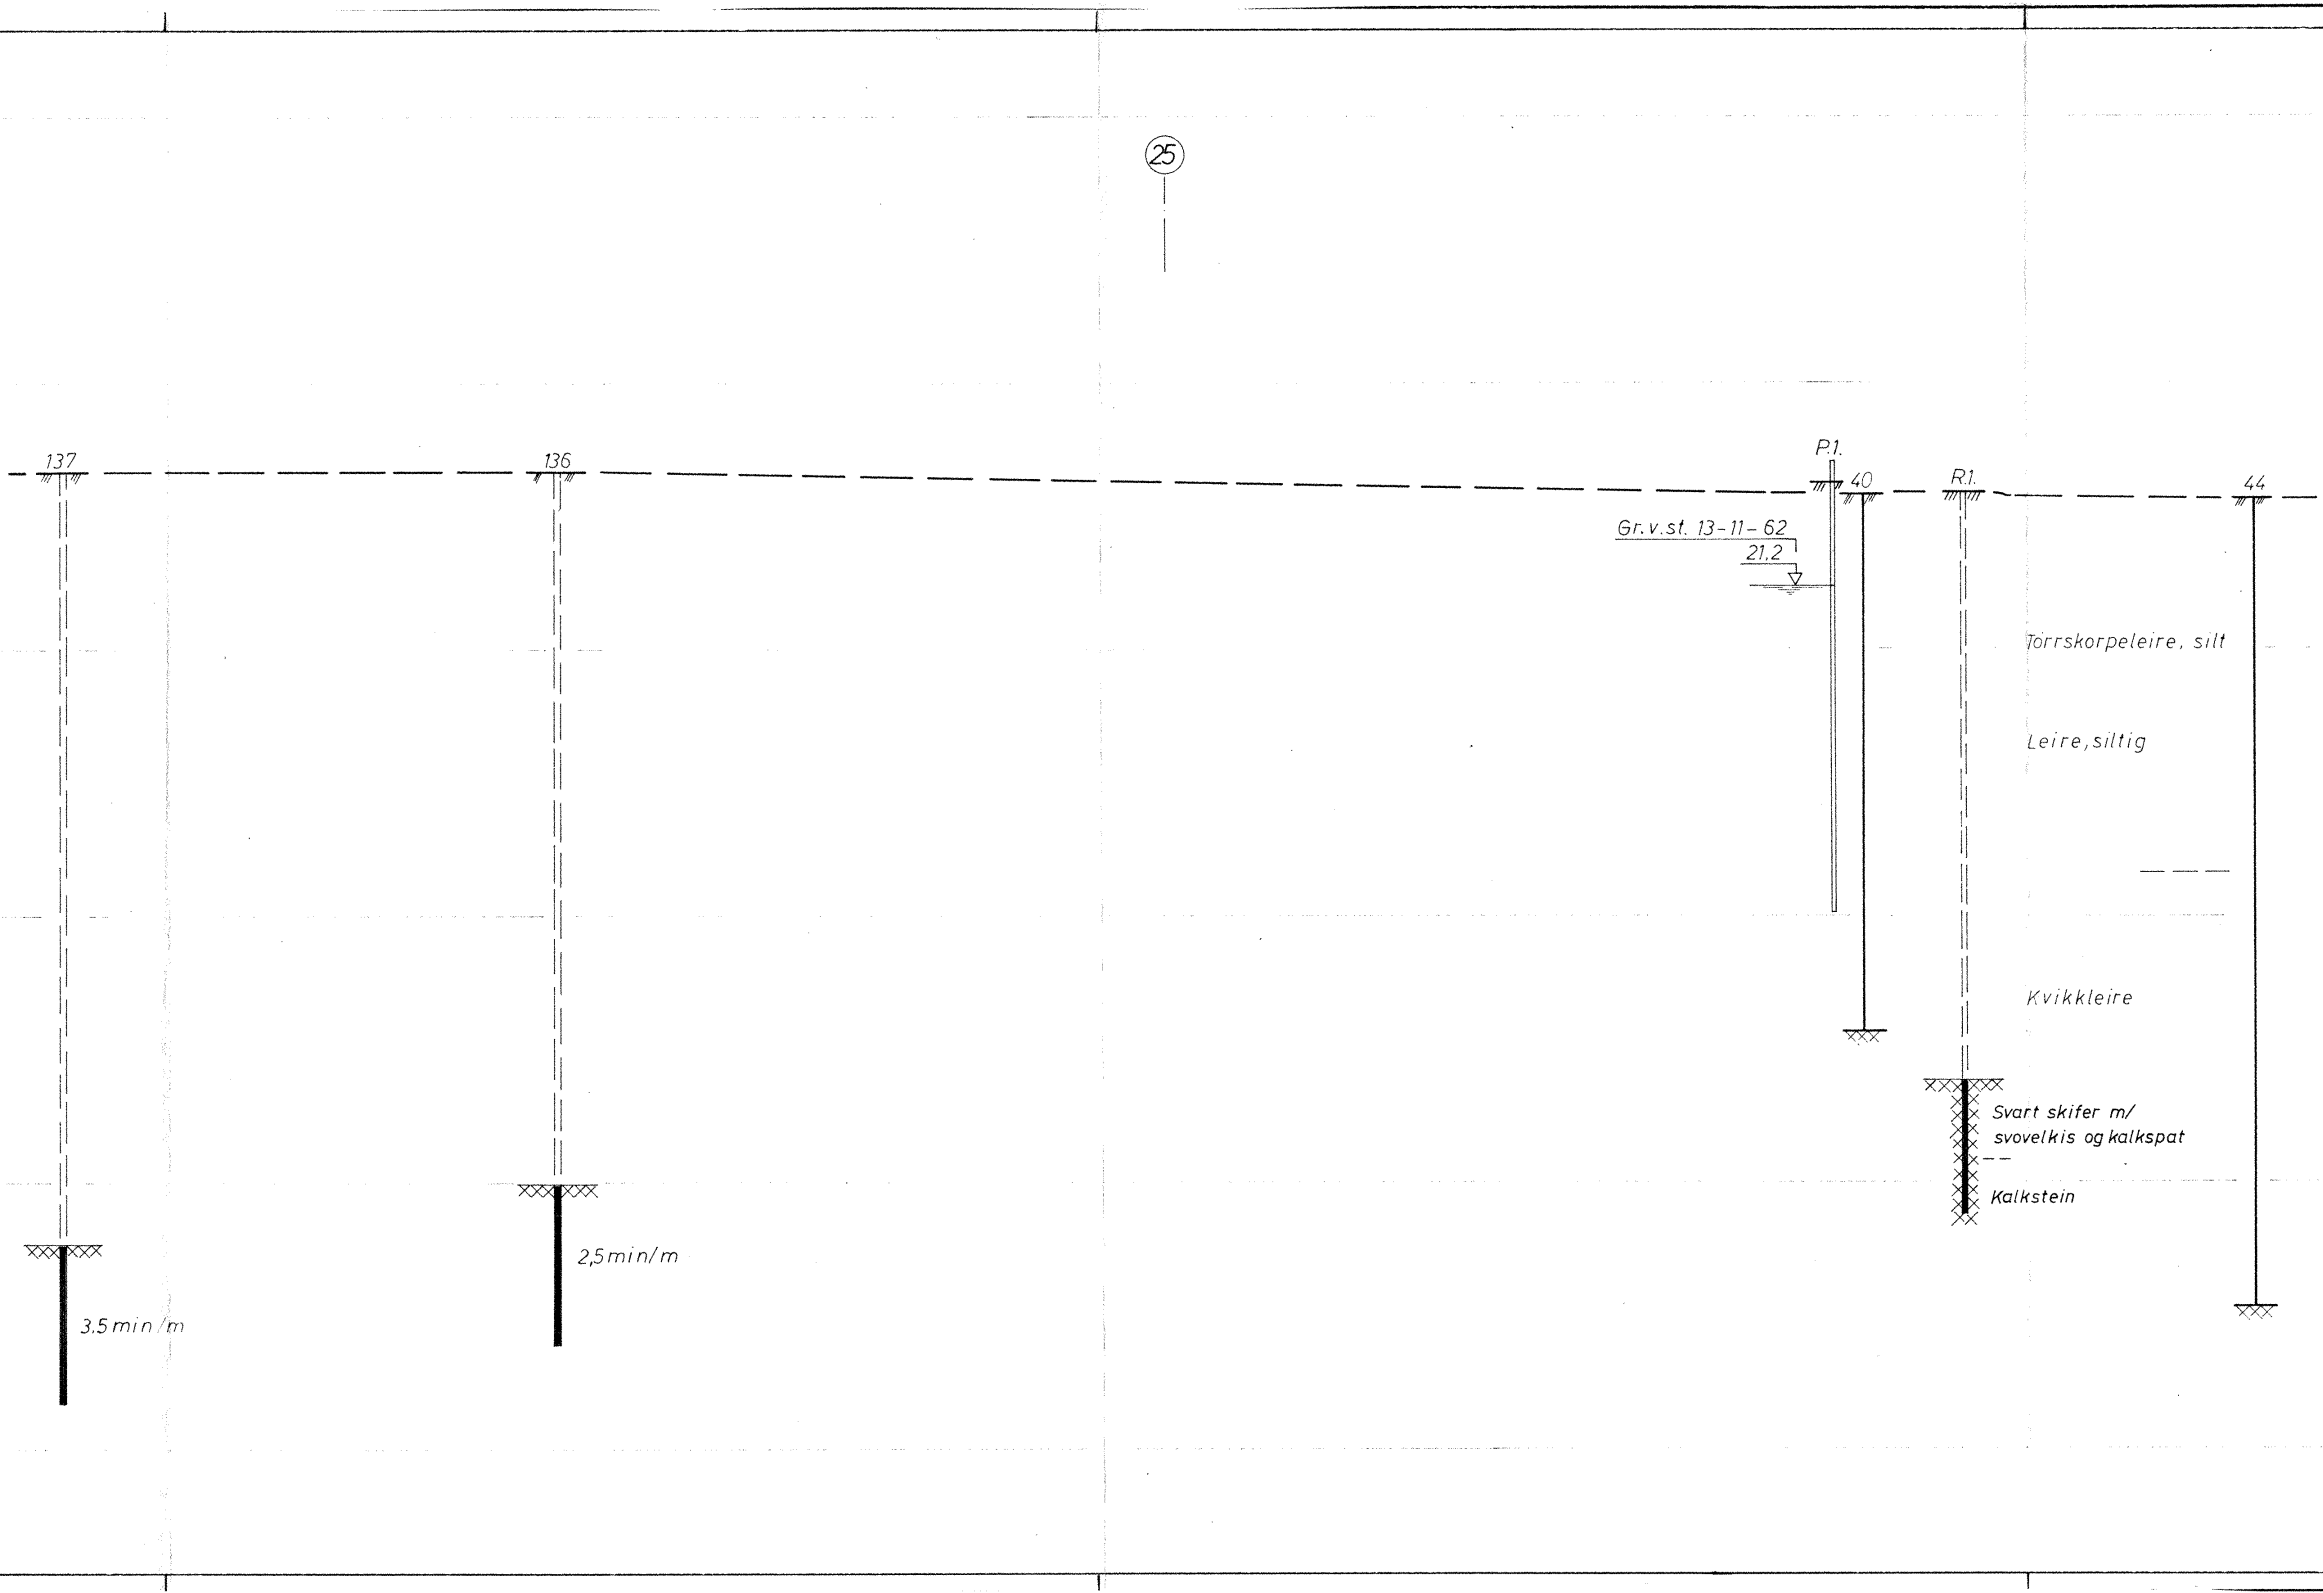
25
137
136
P.1.
40
R.1.
44
Gr.v.st. 13-11-62
21.2
Tørrskorpeleire, silt
Leire, siltig
Kvikkleire
Svart skifer m/
svovelkis og kalkspat
Kalkstein
3.5 min/m
2,5 min/m

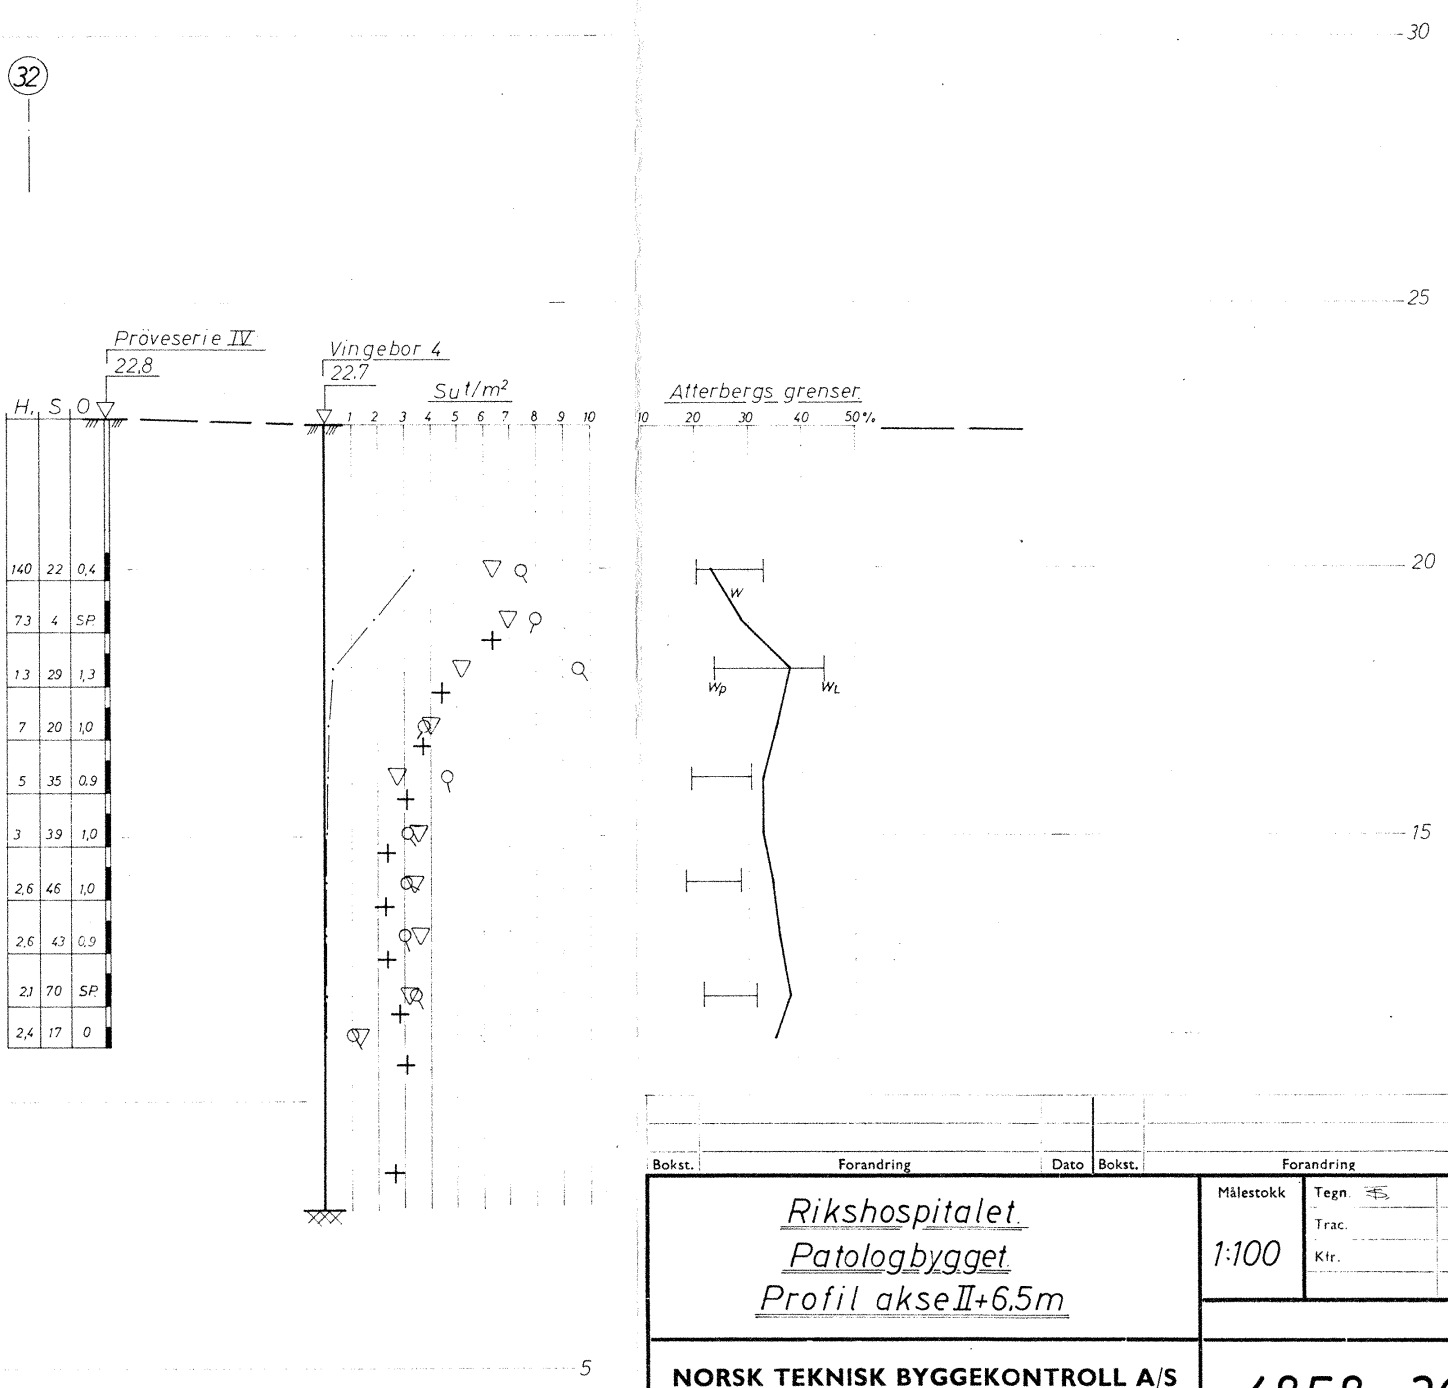

30
25
20
15
5
32
Pröveserie IV
22,8
H, S, O
140 22 0,4
7,3 4 SP
1,3 29 1,3
7 20 1,0
5 35 0.9
3 39 1,0
2,6 46 1,0
2,6 43 0,9
2,1 70 SP
2,4 17 0
Vingebor 4
22,7
Su t/m²
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Atterbergs grenser
10 20 30 40 50%
w
Wp
WL

Bokst.	Forandring	Dato	Bokst.	Forandring	Dato

Rikshospitalet
Patologbygget
Profil akse II+6,5m

Målestokk	Tegn.	Dato 22/10 68
1:100	Trac.	
	Kfr.	

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S
JAN FRIIS

Thv. Meyersgt. 9, Oslo 5 Tlf. 68 92 90

4858-36